

PÔLE DES LABORATOIRES BOIS



RAPPORT D'ESSAIS N° 404 / 11 / 356 / 3 du 30/01/12

Acoustique

Essais concernant des menuiseries

ALPHACAN
Chemin de Piquerouge
BP78
81603 GAILLAC CEDEX

Physique



Siège social
10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél +33 (0)1 40 19 49 19
Fax +33 (0)1 43 40 85 65

Bordeaux
Allée de Boutaut - BP 227
33028 Bordeaux Cedex
Tél +33 (0)5 56 43 63 00
Fax +33 (0)5 56 43 64 80

www.afocel.fr
www.ctba.fr

Siret 775 680 903 00017
APE 731 Z
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Ce document comporte 17 pages dont 3 pages d'annexes.

Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Les résultats mentionnés dans ce rapport d'essai ne sont applicables qu'à l'échantillon soumis au laboratoire et tel qu'il est décrit dans le présent document. Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 1 mois à dater de l'envoi du rapport d'essais. Passé ce délai ils ne pourront en aucun cas être réclamés.

Toute communication relative aux résultats des prestations d'essais de FCBA est soumise aux termes de l'article 13 des Conditions Générales de Vente. L'accréditation Cofrac Essais atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation. Les essais marqués (*) dans ce document ne sont pas couverts par l'accréditation. Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses.

1 – OBJET

Mesurage de l'indice d'affaiblissement acoustique R de menuiseries.

2 – ECHANTILLON TESTE

Demandeur : ALPHACAN

Fabricant : ALPHACAN

Référence commerciale : IN'ALPHA 70

Références échantillons du laboratoire : 1025_7 / 1025_8 / 1026_3 / 1026_4

Date d'arrivée des échantillons : 25/11/11

Date des essais : 28/11/11 & 30/11/11

3 – TEXTES DE REFERENCE

Normes	Intitulés	Versions
NF EN ISO 140-1	Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. <i>Partie 1 : spécifications relatives aux laboratoires sans transmissions latérales</i>	Déc-97
NF EN 20140-2	Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. <i>Partie 2 : détermination, vérification et application des données de fidélités</i>	Nov-93
NF EN ISO 140-3	Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. <i>Partie 3 : Mesurage en laboratoire de l'affaiblissement des bruits aériens par les éléments de la construction</i>	Août-95
NF EN ISO 717-1	Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. <i>Partie 1 : isolement aux bruits aériens</i>	Août-97

Fait à Bordeaux, le 30/01/12

Le Technicien chargé des essais
M. SCRIMALI



La Responsable Technique
ML. TEXIER



4 – ESSAI N°1 : FENÊTRE AVEC OUVRANT 70 mm

4-1 Descriptif du produit testé

Nature de l'échantillon : Fenêtre PVC à 2 vantaux

Demandeur : ALPHACAN


Fabricant : ALPHACAN

Référence commerciale : IN'ALPHA 70

Référence DTA : 6/11-1972

Dormant		Nature			PVC	
		Référence			711-35	
		Dimensions en mm			1480 × 1450 (H × L)	
		Section en mm			50 x 70	
		Renfort			Néant	
Ouvrant	Caractéristiques générales	Nature			PVC	
		Mode d'ouverture			A la française	
		Masse des vantaux en kg			100,5	
	Cadre	Traverses et montants latéraux	Référence	721-13		
			Section en mm	68 x 70		
		Montants battant	Référence	721-13		
			Section en mm	68 x 70		
		Montant de battement	Référence	721-14		
			Section en mm	48 x 70		
		Battement rapporté	Référence	51-37		
			Section en mm	23 x 30		
		Parcloses	Référence	731-40		
		Renfort	Référence	RF705		
	Positionnement		Montant centraux et traverses			
	Vitrage	Composition			Sonic 64 / 20 / Sonic 44	
		Fabricant			COPROVER	
Quincaillerie		Fermeture			Crémone 4 points FERCO F7,5 D500	
		Organe de translation			4 fiches SFS 169-13 par vantail	
Etanchéité	Liaison ouvrant / vitrage	Nature	Fabricant	Référence	Positionnement	
		PVC souple coextrudé réf. SUNPRENE	ALPHACAN	G700	En barrière extérieure sur profilés d'ouvrant 721-13 et 721-14	
	ALPHACAN		G704	En barrière intérieure sur parclose 731-40		
	Battement central		ALPHACAN	L-Bat	En barrière extérieure sur profilé d'ouvrant 51-37	
			Liaison ouvrant / dormant	ALPHACAN	G700	En barrière extérieure sur dormant
ALPHACAN	G701	En barrière intérieure en recouvrement sur profilés d'ouvrant 721-13 et 721-14				

4-2 Plans

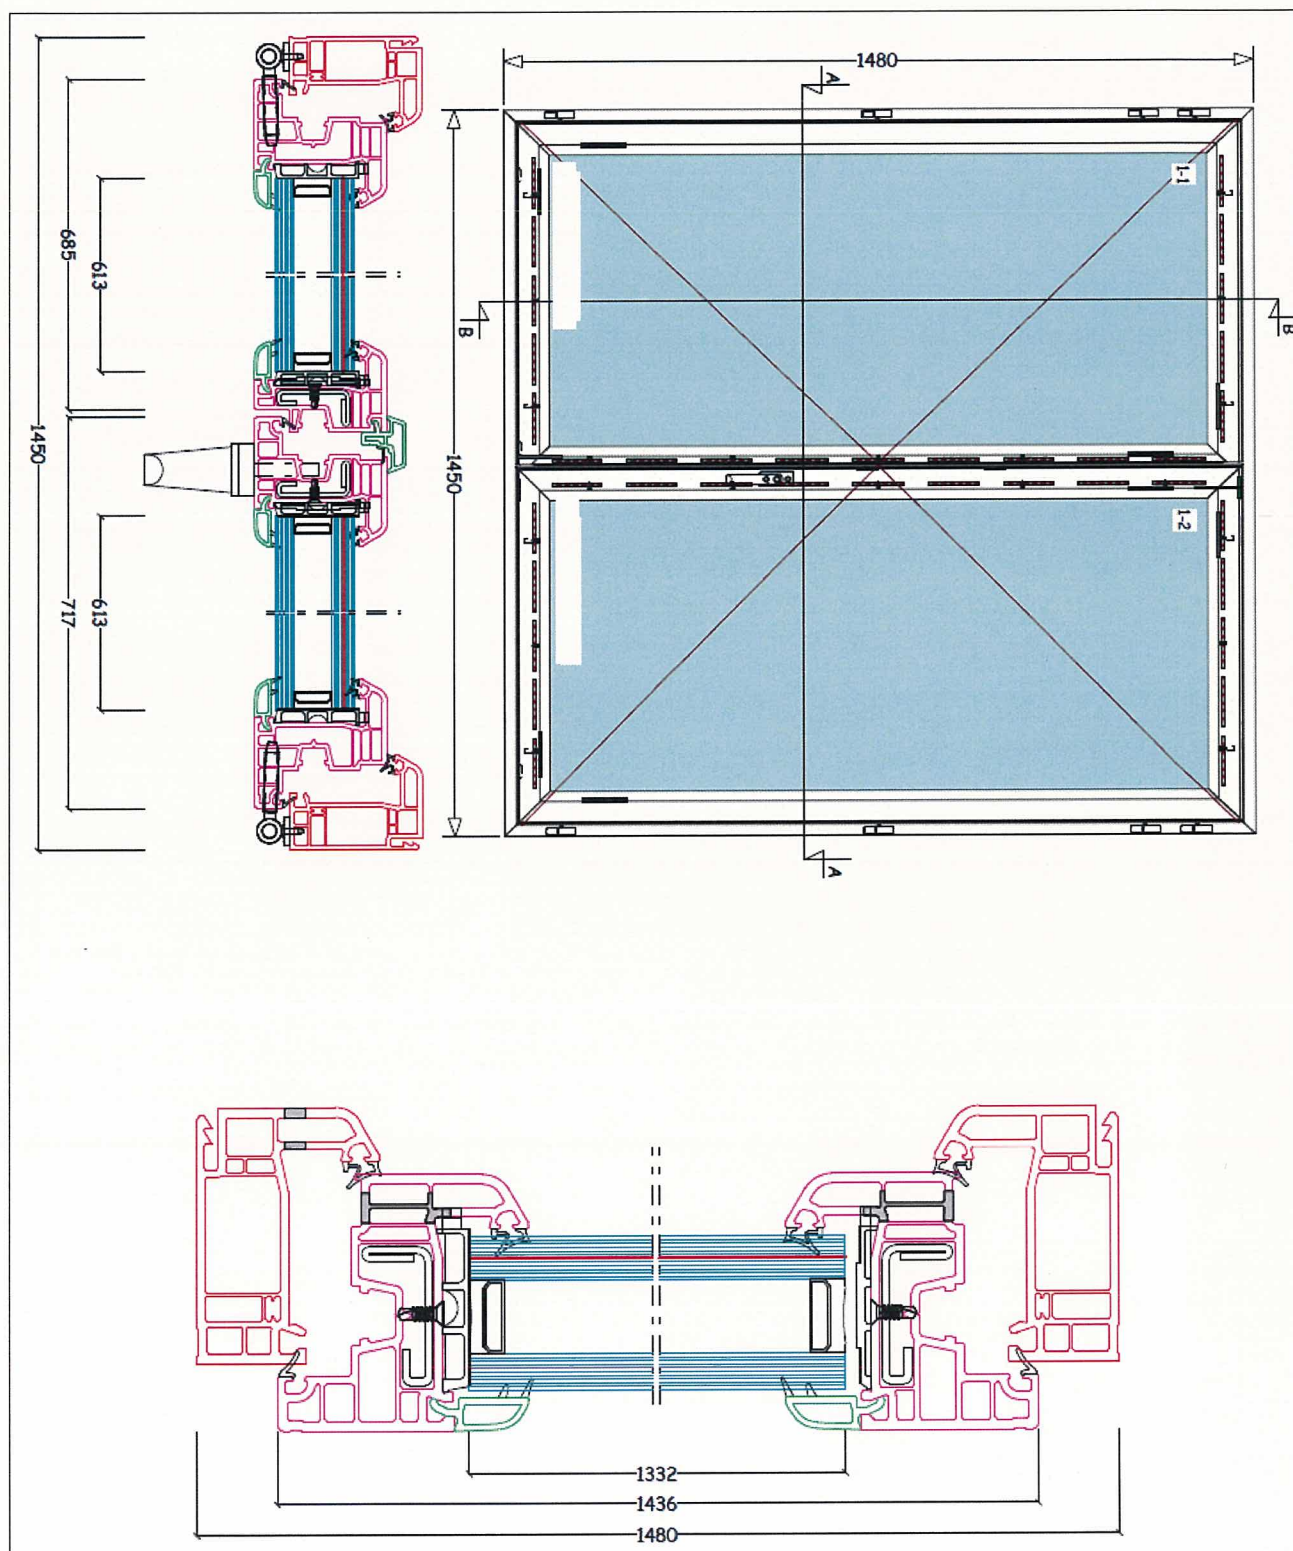

Vues en coupes

4-3 Essai n°1 : Indice d'affaiblissement acoustique R

Nature de l'échantillon : Fenêtre PVC à 2 vantaux

Demandeur : ALPHACAN

Site de production : ALPHACAN

Référence commerciale : IN'ALPHA 70

Nature ouvrant : Ouvrant 70 mm

Composition du vitrage : Sonic 64 / 20 / Sonic 44

Date de l'essai : 30/11/2011

N° Echantillon : 1026_3

Volume salle d'émission : 75 m³

Volume salle de réception : 80 m³

Surface testée : 2 m²

Température de l'air en salle de réception : 20,7 °C

Humidité relative en salle de réception : 58,5 %

Fréquence (Hz)	R (dB)
100	25,9
125	29,4
160	23,4
200	34,7
250	38,3
315	37,7
400	41,2
500	43,2
630	44,6
800	46,8
1000	47,4
1250	46,4
1600	45,4
2000	46,4
2500	48,8
3150	49,4
4000	48,7
5000	50,1

$R_w (C ; C_{tr})$	45 (-3 ; -7) dB
R_A	42 dB
$R_{A,tr}$	38 dB

R en dB

Vers. 2.3

